
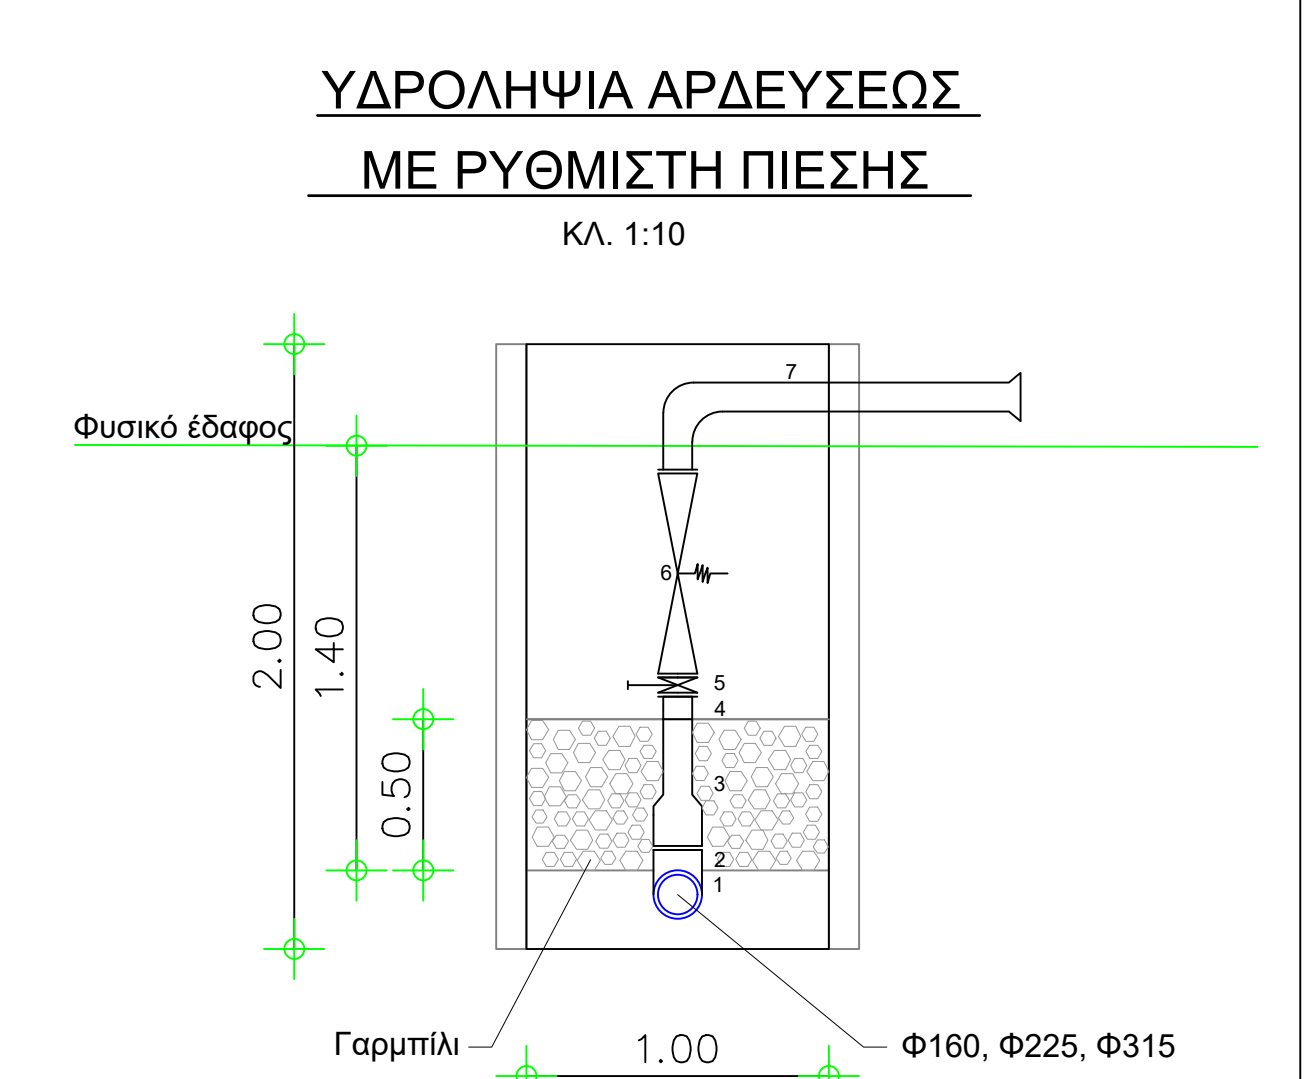



- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**
- Οι θέσεις των υδροληψιών δείχνονται στις οριζοντιογραφίες και στις μηκοτομές των σωληνώσεων.
  - Η υδροληψία συνδέεται με το δίκτυο με χαλυβδосωλήνα DN100 με δύο φλάντζες.
  - Οι υδροληψίες αρδεύσεως θα είναι τύπου B20 της FLONIC-SCHLBERGER ή παρομοίου.
  - Όλα τα ειδικά τεμάχια θα είναι ονομαστικής πίεσης 16 ατμ.

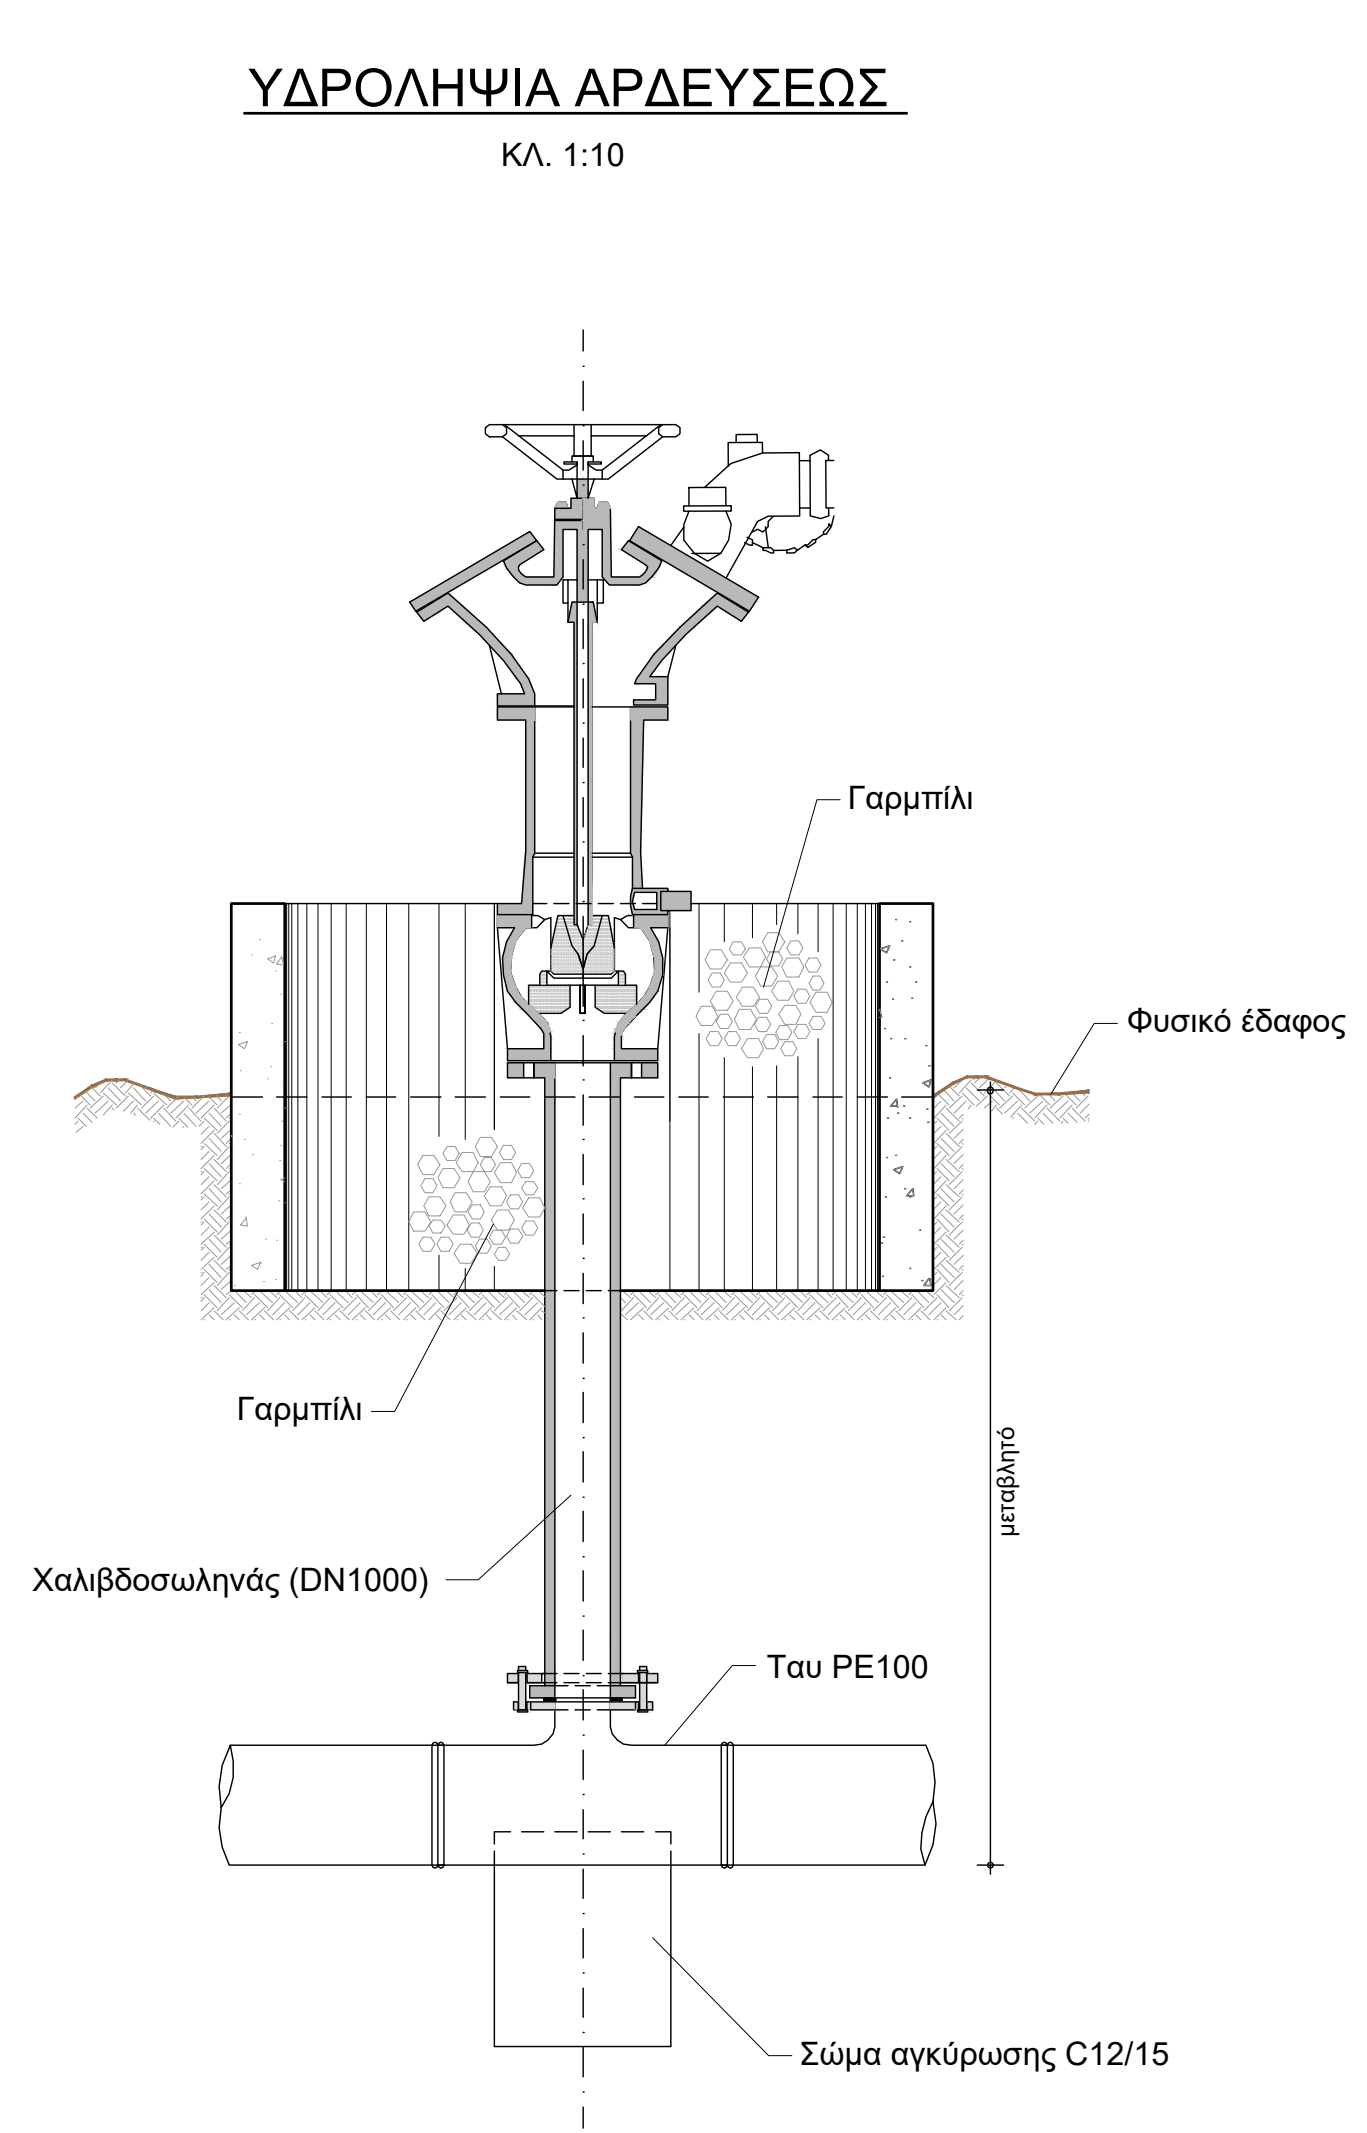

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**
- ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ160, Φ225, Φ315
  - 1α. ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ160, Φ225, Φ315
  2. ΤΑΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ160, Φ225, Φ315
  3. ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ (Φ160, Φ225, Φ315)ΧΦ90
  4. ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ Φ90 - ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ Φ90
  5. ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ DN80 ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ
  6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ DN80
  7. ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Φ180 ΑΡΣ. ΒΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ DN80

		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ	
ΕΡΓΟ			
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ			
ΘΕΣΗ			
Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ			
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ			
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
ΘΕΜΑ		ΚΛΙΜΑΚΑ	
ΣΧΕΔΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Τ.Δ.(2/3)		1:25	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:2.012.900,12 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32.1/2022 - (32/2018)			
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			
ΑΛΙΑΡΤΟΣ 2022			
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ		ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022	
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ		ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	